


ガス供給ユニット	04
集合装置関連機器	05
その他装置	06
液化ガス蒸発器	07
自動切替 減圧弁・装置	08
高圧ガス用継手	09
溶断器・ アクセサリー	10
計器	11
参考資料・データ	11

各種充填設備・ 集中配管	
窒素・酸素・アルゴン・ 水素・ヘリウム用 集合装置	
アセチレン用集合装置	
炭酸ガス用集合装置	
LGC(液化ガス)系 集合装置	
LGC(液化ガス)系 集合装置/重量切替装置	
LGC(液化ガス)系 自動切替装置	
半自動切替集合装置	
自動切替集合装置	
シリンダーキャビネット	
ユニティ系集合装置	
アウトレットユニット	
水素供給装置	
天然ガス・ メタン供給装置	
ガス設備・配管機器類の 保守点検	

# 高圧ガス機器のプロであるヤマトのメンテマンにお任せください。

- 高圧ガスの装置・配管・機器類を毎年1回保守点検を行っていますか?
- 高圧ガス事故の原因の多くは、メンテナンス不足です。事故を未然に防ぐために定期的保守点検を行いましょう。また、定期点検を行えば、突発的な修理費用もほとんど発生せず、設備が長持ちするので、経済効果が高くなります。
- メンテナンス内容につきましては、ユーザーさまにあった点検内容を提案させて頂きますので、何なりとご相談くださいませ。

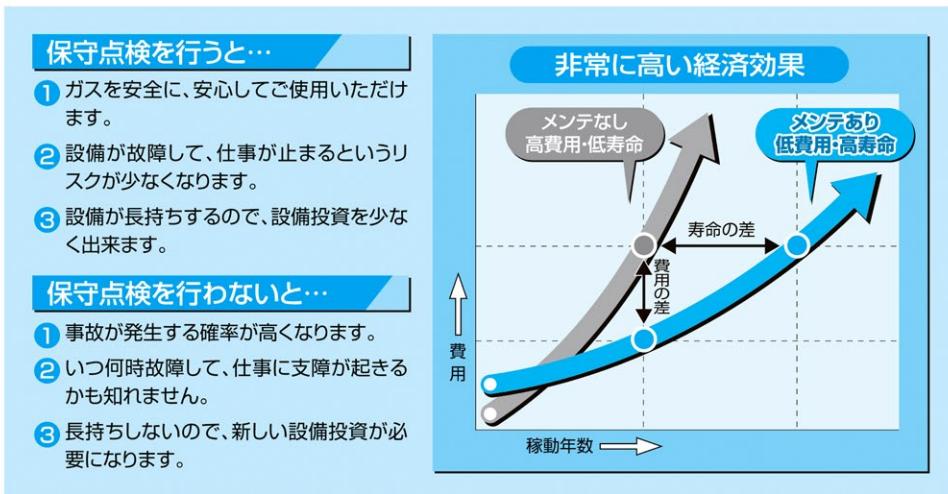

## 保守点検について

### 1 計画的に設備(装置・配管・単体機器)の保守点検を行っていますか?

高圧ガスを使用する設備は、ベストな状態を維持してこそ機能を発揮し、また、安全であるといえます。トラブルが発生してからでは、生産性にも被害が出て経済効果が悪化します。そのためには、設備の保守点検を計画し、実施することが大切です。

### 2 保守点検は私たちがお手伝いいたします。

高圧ガス用機器・装置を製造販売している弊社が、次のような流れで減圧弁・バルブ・装置・配管等の保守点検を実施させて頂きます。

